



## EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA

Zkušební laboratoř č. 1110  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
Oddělení externích měření a odběru vzorků

<b>EMPLA AG spol. s r. o.</b> <b>Za Škodovkou 305</b> <b>503 11 Hradec Králové</b>	<b>Telefon:</b> <b>FAX:</b> <b>E-mail:</b> <b>IČO:</b>	<b>495218875</b> <b>495217499</b> <b>emise@empla.cz</b> <b>25996240</b>
--	---	--

<b>Datum vystavení:</b> 15. 11. 2013	<b>Počet stran:</b> 14
--------------------------------------	------------------------

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 632/2013 autorizované měření emisí

*Všechny výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu analýzy. Bez písemného souhlasu  
EKOLOGICKÝCH LABORATOŘÍ EMPLA nelze protokol reprodukovat jinak než celý.*

**Žadatel:** ONIVON a.s., Orlická 164,  
Hradec Králové 500 03

**Dodací adresa:** ONIVON a.s., provozovna Průmyslová 90,  
Chrudim 537 01

**Objednávka č.:** 1388/2013

**Místo měření:** ONIVON a.s., Chrudim (bývalý areál Transporty)

**Předmět měření:** kogenerační jednotka – KJ 4

**Měřené škodliviny:** O<sub>2</sub> stanovení: SOP E 12 (ČSN EN 14789)  
CO, NO<sub>x</sub> stanovení: SOP E 3 (ČSN EN 15058, ČSN ISO 10849, ČSN ISO 10396)  
Vzduchotechnické parametry  
SOP E 11 (ČSN ISO 10780, ČSN EN 14790)

**Datum měření:** 5. 11. 2013

**Měření provedli:** Ing. Ivan Tláškal, p. David Tomáš

**Měření byl přítomen:** Ing. Štěpán Osmík

**Vypracoval:** Ing. Ivan Tláškal

**Vedoucí externích prací:** Ing. Jiří Bartoš

**Vedoucí ekologických laboratoří:** Ing. Stanislav Eminger, CSc.

**Výtisk č.:** 2

**Rozdělovník:** výtisk č. 1 - 3 – ONIVON a.s.  
výtisk č. 4 – EMPLA AG spol. s r. o.

*Potvrzujeme, že během měření byl zajištěn normální provoz, a že postup práce a její tempo odpovídaly schválenému technologickému procesu a normovanému pracovnímu postupu.*

**ONIVON a.s.**

Orlická 164, 500 03 Hradec Králové  
provozovna: Průmyslová 90, 537 01 Chrudim  
DIČ: CZ25942182

Ing. Štěpán Osmík - ENERGETIKA

mob. 502 708 100

.....  
Razítko a podpis zodpovědného pracovníka

## **OBSAH**

<b>1. ÚVOD</b>	<b>3</b>
<b>2. POPIS ZAŘÍZENÍ</b>	<b>4</b>
2.1. <i>TECHNICKÁ DATA</i>	4
2.2. <i>ZOBRAZENÍ MĚŘICÍHO MÍSTA</i>	4
<b>3. ZPŮSOB MĚŘENÍ</b>	<b>5</b>
3.1. <i>POUŽITÉ PŘÍSTROJE</i>	5
3.2. <i>MĚŘICÍ METODY A POSTUPY</i>	6
3.3. <i>METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘENÍ</i>	7
3.4. <i>VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ</i>	7
3.5. <i>POPIS MĚŘICÍHO MÍSTA</i>	8
<b>4. PRŮBĚH MĚŘENÍ</b>	<b>9</b>
4.1. <i>PROVOZ V DOBĚ MĚŘENÍ</i>	9
<b>5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ</b>	<b>9</b>
5.1. <i>PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ</i>	9
5.2. <i>KLIMATICKÉ PODMÍNKY</i>	10
<b>6. POUŽITÁ LITERATURA</b>	<b>11</b>
<b>7. POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY</b>	<b>11</b>
<b>8. TABULKY A PŘÍLOHY</b>	<b>12</b>
8.1. <i>NAMĚŘENÉ HODNOTY</i>	12
8.2. <i>PŘEPOČTENÉ HODNOTY</i>	13
8.3. <i>GRAFICKÝ ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT</i>	14

## 1. ÚVOD

### Požadavek na měření:

Cílem měření bylo stanovení vybraných emisních parametrů dosahovaných při provozu kogenerační jednotky 4 - umístěné v areálu firmy **ONIVON a.s., Chrudim.**

### Způsob realizace měření:

Na měřicím místě bylo realizováno měření základních plyných škodlivin a kyslíku ( O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> ) po dobu 45 minut.

Odběry vzorků a stanovení vybraných faktorů zdroje byly provedeny v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, u stanoveními odpovídajících ČSN a Příručky kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

Měření a odběry vzorků byly realizovány pracovníky firmy EMPLA AG spol. s r. o., Hradec Králové.

Následné stanovení vybraných faktorů bylo provedeno v akreditované zkušební laboratoři č. 1110, EMPLA AG spol. s r. o., Hradec Králové.

### Dodavatel:

**EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové**  
**Ekologické laboratoře EMPLA**  
**Oddělení externích měření a odběru vzorků**  
**Za Škodovkou 305**  
**503 11 Hradec Králové**

### Spolupráce se subdodavateli:

Bez subdodávky.

### Využití výsledků měření:

Výsledky budou podkladem pro posouzení měřeného zařízení z hlediska plnění emisních limitů.

## 2. POPIS ZAŘÍZENÍ

Zdrojem znečištění ovzduší je kogenerační jednotka **JMS 320 GS-B(N).LC** umístěná v areálu firmy **Onivon a.s., Chrudim**.

### 2.1. TECHNICKÁ DATA

#### Kogenerační jednotka KJ 4

##### Motor


Výrobce:	GE Jenbacher
Typ:	J 320 GS – C25
Jmenovitý výkon:	1117 kW
Elektrický výkon:	965 kW

##### Generátor

Výrobce:	AVK
Typ:	DIG 120 g/4

### 2.2. ZOBRAZENÍ MĚŘICÍHO MÍSTA

Obrázek č. 1 – zjednodušené schéma měřených zařízení

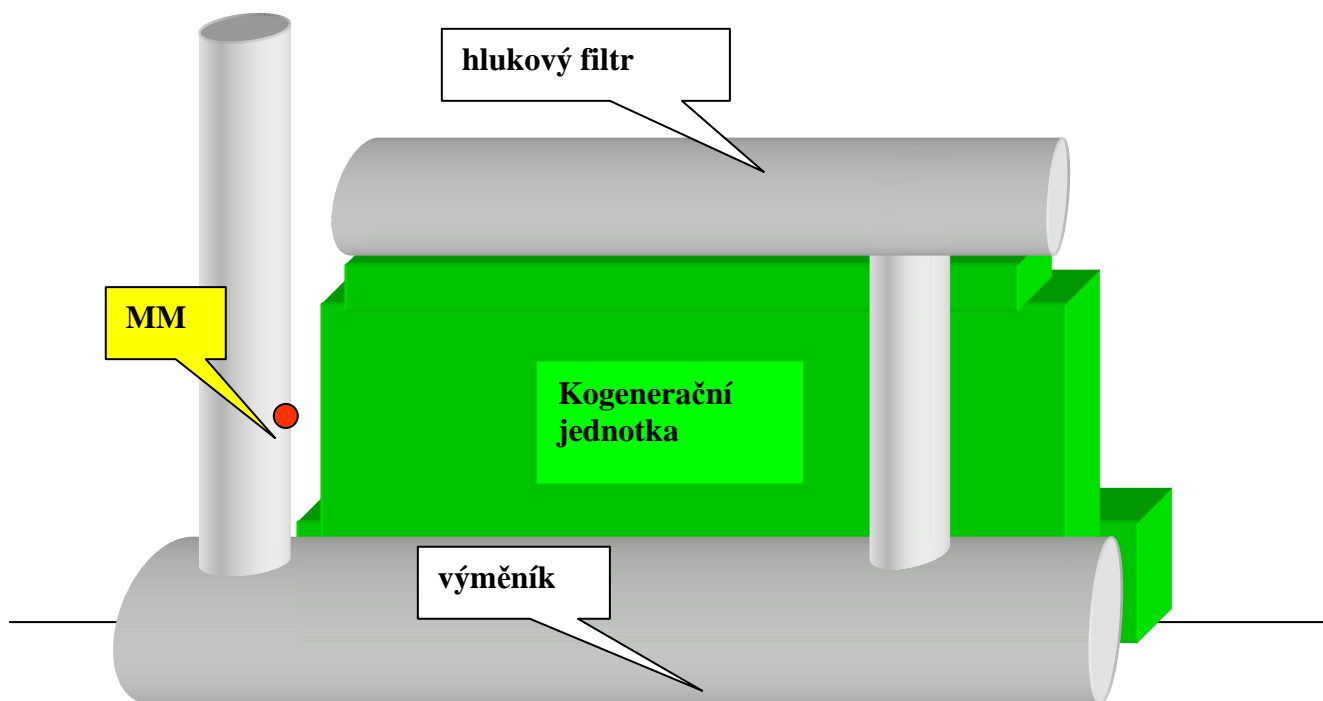

MM ..... měřicí místo

### 3. ZPŮSOB MĚŘENÍ

#### 3.1. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

**Tabulka č. 1 – přístrojová technika použitá při měření**

<i>přístroj</i>	<i>výrobce</i>	<i>použito</i>
Spektrální analyzátor plynů URAS 10	Hartmann&Braun, SRN	X
Systém pro sběr dat TRM16-J	TESO Praha, ČR	X
Vymrazovací jednotka	Hartmann&Braun, SRN	X
Konvertor NO <sub>x</sub> na NO Konti	TESO Praha, ČR	X
Pracovní stanice Notestar 780 SX 486/33	Notestar, THA	
Paramagnetický analyzátor na stanovení kyslíku OXYNOS 100	Fischer-Rosemount, D	X
Automatický analyzátor ovzduší MSI 5600 s vyhřívanou hadicí a vymrazovací jednotkou MSI-MC 600	MSI, SRN	
Vyhřívané vedení plynů PTFT/VAS	Hillesheim, SRN	
Lamelové čerpadlo Becker DT/VT	Becker, SRN	
Kondenzační jednotka CGEK 5	Hartmann&Braun, SRN	
Vyhřívaná sonda TESO	TESO Praha, ČR	
Elektronický přístroj TESTO 452 s teplotní, tlakovou a rychlostní sondou	TESTO, SRN	
Elektronický přístroj TESTO 454 s teplotní, tlakovou a rychlostní sondou	TESTO, SRN	X
Analyzátor C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> typ Vamet 145, měřicí ústředna Vampola	Vamet, ČR	
Izokinetická odběrová souprava TESO GTE	TESO Praha, ČR	
Barometr UZ 0004	Brüel & Kjaer, D	X
Membránový plynoměr PS2R-A, G1,6, G4, G6	Premagas, SR	
Bubnový plynoměr PL 0,1	Spektrum, ČR	X
Prandtlova sonda	Klimacentrum, ČR	X
Kombinovaná izokinetická sonda	EMPLATECH, ČR	
Izokinetická odběrová souprava na odběr PCDD, PCDF	EMPLATECH, ČR	
Membránové čerpadlo MP 401	ZD Výčapy, ČR	
Membránové čerpadlo Trmal	Trmal, ČR	
Membránové čerpadlo GAST, model MOA P 101-CD	GAST, USA	X
Anemometr C-metr 65405	Metra, ČR	X
Měřicí termočlánek NiCr-Ni	VŠCHT Pardubice, ČR	
Číslicový multimetr HC-81	Tchajwan	
Zkušební nádrž MEBP - 50	EMPLATECH, ČR	

**Tabulka č. 2 – přístrojová technika použitá při stanovení v laboratoři**

<i><b>přístroj</b></i>	<i><b>výrobce</b></i>	<i><b>použito</b></i>
vysokoučinný kapalinový chromatograf PU 4100 s UV-VIS detektorem / FLU detektorem	Pye Unicam, GB / Ecom, ČR	
kapalinový chromatograf HP 1100 s DAD a FLU detektorem	Agilent Technologies	
plynový chromatograf CHROM 5 s FID	LP Praha, ČR	
plynový chromatograf VEGA 6000 s ECD	Carlo Erba, Itálie	
plynový chromatograf s hmotnostní detekcí GC 2010 S MSD (GCMS-QP2010S)	Shimadzu, Japonsko	
plynový chromatograf GC 2010 s FID	Shimadzu, Japonsko	
spektrofotometr Genesys 10 UV	THERMO Elektron Co	
spektrofotometr Vega 400	Merck	
atomový absorpční spektrometr 3110	Perkin Elmer	
atomový absorpční spektrometr Avanta GBC	GBC	
analyzátor rtuti AMA 254	Altec, ČR	
izotachoforetický analyzátor EA 100	Villa Labeco, SR	
FTIR spektrometr Paragon 1000 PC	Perkin Elmer, USA	
analytické váhy MP 2024	Sartorius, SRN	<b>X</b>
analytické váhy A120S	Sartorius, SRN	
pH metr OP 211	Radelkis, Maďarsko	

### **3.2. MĚŘICÍ METODY A POSTUPY**

#### **3.2.1. Odběry vzorků a analytické metody**

##### **1. Stanovení plynných emisí (SOP E 3)**

Plynné emise (CO, NO<sub>x</sub>) byly stanoveny pomocí automatického infračerveného analyzátoru plynů integrálně spojeného s vyhřívaným vedením spalin a elektrickou kondenzační jednotkou, s předřazeným konvertorem pro redukci NO<sub>2</sub> na NO. Měřené hodnoty byly zaznamenány a zpracovány měřicí ústřednou spojenou s osobním počítačem. NO<sub>x</sub> byly přepočteny na NO<sub>2</sub>. Kalibrace analyzátoru byla provedena pomocí kalibračních plynů. Jako nulovacího plynu bylo použito dusíku. Koncentrace kalibračních plynů jsou realizovány pro normální podmínky a suchý plyn.

Použitá literatura: ČSN EN 15058, ČSN ISO 10849, ČSN ISO 10396  
Příručka kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

##### **2. Stanovení kyslíku (SOP E 12)**

Obsah O<sub>2</sub> byl stanoven za využití paramagnetického analyzátoru na stanovení kyslíku OXYNOS 100.

Použitá literatura: ČSN EN 14789  
Příručka kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

##### **3. Stanovení vlhkosti (SOP E 11)**

Vlhkost byla stanovena adsorpční metodou.

Použitá literatura: ČSN EN 14790  
Příručka kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

#### **4. Měření stavu nosného plynu - stanovení komplementárních veličin (SOP E 11)**

##### *Měření teploty nosného plynu:*

Měření teploty nosného plynu bylo provedeno pomocí kalibrované teplotní sondy spojené s elektronickým přístrojem v rovině průřezu měření.

Střední termodynamická teplota nosného plynu byla určena z naměřených hodnot teploty v jednotlivých bodech měření.

##### *Měření tlaků nosného plynu a výpočet rychlosti:*

Statický tlak  $p_0$  a diferenční tlak  $\Delta p$  ve zvoleném místě v rovině průřezu měření byly změřeny Prandtlovou sondou ve spojení s elektronickým přístrojem TESTO. Jejich střední hodnoty byly určeny z měření v jednotlivých bodech. S pomocí těchto změřených údajů byla vypočtena střední rychlost proudění.

##### *Měření tlaku nosného plynu:*

Statický tlak  $p_0$  ve zvoleném místě v rovině průřezu měření byl změřen tlakovou sondou ve spojení s elektronickým přístrojem. Jeho střední hodnota byla určena z měření v jednotlivých bodech.

##### *Měření střední rychlosti proudění nosného plynu:*

Měření rychlosti proudění vzdušiny bylo provedeno rychlostní sondou ve spojení s elektronickým přístrojem v rovině průřezu měření. Střední rychlost měření byla určena z naměřených hodnot rychlostí v jednotlivých bodech.

##### *Měření objemového průtoku nosného plynu:*

Objemový průtok byl vypočten ze střední rychlosti proudění vzdušiny a plochy průřezu potrubí.

Použitá literatura: ČSN ISO 10780

Příručka kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

### **3.3. METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘENÍ**

Kalibrace analyzátoru URAS 10E byla provedena pomocí kalibračních plynů. Jako nulovacího plynu bylo použito dusíku. Viz. Přílohy protokolu.

Ověření a kalibrace zařízení použitých k měření a odběru vzorků probíhají v rozsahu a četnosti dle Příručky kvality Ekologických laboratoří EMPLA.

### **3.4. VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ**

Měřené hodnoty byly zaznamenány a zpracovány za využití PC. Z okamžitých hodnot byly vypočteny čtvrt hodinové průměry.


Odebrané vzorky byly předány k analýze v akreditované laboratoři. Výsledky analýz byly zpracovány za využití PC.

### 3.5. POPIS MĚŘICÍHO MÍSTA

Tabulka č. 3 – parametry měřicího místa

měřicí místo		KJ 4	jednotka
hydraulický průměr	$d_H$	0,30	m
rozměr potrubí	d	0,30	m
plocha potrubí	A	0,071	m <sup>2</sup>
minimální délka rovného úseku potrubí	$l_{min}$	3,00	m
skutečná délka rovného úseku potrubí	l	3,40	m
rovný úsek před měřicím místem	l	0,90	m
rovný úsek za měřicím místem	l	2,50	m
počet měřicích přímek	n	1	-
počet měřicích bodů	$n_{dia}$	1	-
<b>Měřicí místo neodpovídá požadavkům normy ČSN ISO 10780</b>			

Obrázek č. 2 – měřicí profil

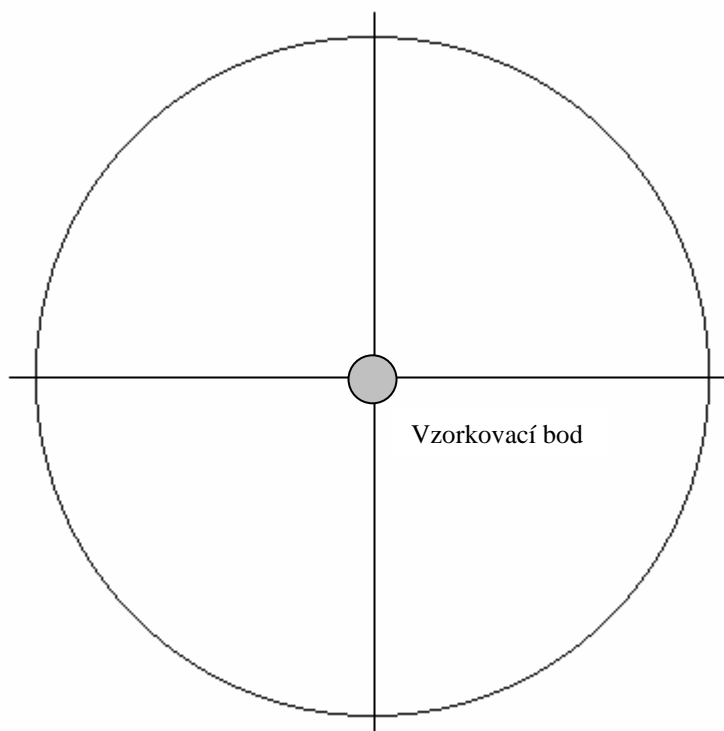



## 4. PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření emisí probíhalo dne 5. 11. 2013 v době od 9,45 do 10,30 hodin na KJ 4.

Na měřicím místě bylo realizováno měření základních plyných škodlivin a kyslíku

( O<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> ) po dobu 45 minut. Byly vypočteny čtvrt hodinové průměry.

Dále bylo provedeno měření doplňkových veličin (tlak, teplota, rychlost, vlhkost).

### 4.1. PROVOZ V DOBĚ MĚŘENÍ

Měřené zařízení bylo dle údajů provozovatele v normálním provozu. Kogenerační jednotka byla v době měření nastavena na 100 % výkon.

**Spotřeba ZP na kogeneraci byla v době měření cca 275 m<sup>3</sup>/h.**

## 5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ

### 5.1. PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

Tabulka č. 4 – kogenerační jednotka 4

<i>měřicí místo</i>	<i>měřená škodlivina</i>	<i>průměrná koncentrace C [mg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>hmotnostní tok M [g/hod.]</i>	<i>měrná výrobní emise E [g/m<sup>3</sup>]</i>
<b>KJ 4</b>	<b>CO</b>	<b>472</b>	532,89	1,94
	<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>375</b>	423,38	1,54

Uvedené hodnoty koncentrací platí pro normální podmínky:

tlak 101325 Pa

teplota 0 °C

suchý plyn

obsah kyslíku 5 %

NO<sub>x</sub> – oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý.

#### 5.1.1. Podmínky měření

**Tabulka č. 5 – kogenerační jednotka KJ 4**

<i>měřicí místo</i>	<i>KJ 4</i>		<i>jednotka</i>
<i>atmosférický tlak</i>	$p_a$	98600	<b>Pa</b>
<i>teplota okolí</i>	$T_a$	20	<b>°C</b>
<i>tlakový rozdíl</i>	$\Delta p$	250	<b>Pa</b>
<i>průměrná teplota vzdušiny</i>	$T$	207	<b>°C</b>
<i>teplota rosného bodu</i>	$t_r$	46,4	<b>°C</b>
<i>fiktivní vlhkost vzdušiny</i>	$f$	46,0	<b>g/m<sup>3</sup></b>
<i>referenční obsah O<sub>2</sub></i>	-	5,0	<b>%</b>
<i>obsah O<sub>2</sub></i>	-	9,8	<b>%</b>
<i>průměrná rychlost vzdušiny</i>	$v$	11,9	<b>m/s</b>
<i>průtočné množství pm</i>	$V_{pm}$	3042	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<i>průtočné množství np</i>	$V_{np}$	1688	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<i>průtočné množství npsp</i>	$V_{npsp}$	1613	<b>m<sup>3</sup>/h</b>
<i>průtočné množství npsp %O<sub>2</sub></i>	$V_{npsp\%O_2}$	1129	<b>m<sup>3</sup>/h</b>

### 5.1.2. Rozšířená nejistota a platnost měření

**Tabulka č. 6**

*Analyzátor URAS 10E, OXYNOS 100*

	<i>měřicí rozsah [mg.m<sup>-3</sup>]</i>	<i>mez stanovitelnosti [mg.m<sup>-3</sup>]</i>	<i>rozšířená nejistota [%]</i>
<b>CO</b>	0 - 1 500	<b>1,5</b>	<b>10</b>
<b>NO</b>	0 - 1 500	<b>3,0</b>	<b>10</b>
<b>O<sub>2</sub></b>	0 - 21*	<b>0,1*</b>	<b>5</b>

\* hodnoty v procentech

Naměřené koncentrace odpovídají normálním podmínkám a suchému plynu.

Pozn.: Rozšířená nejistota měření zahrnuje odběr a stanovení znečišťujících látek a je uvedena jako součin standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

### 5.2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Teplota byla měřena rtuťovým teploměrem, rychlost větru anemometrem, barometrický tlak barometrem.

**Tabulka č. 7**

<i>datum</i>	<i>doba měření</i>	<i>teplota vzduchu [°C]</i>	<i>rychlost větru [m/s]</i>	<i>atmosférický tlak [Pa]</i>	<i>oblačnost</i>
5. 11. 2013	9,45	10	1,5 – 2,0	98600	zataženo
	10,30	11	1,5 – 2,0	98600	

## 6. POUŽITÁ LITERATURA

Tabulka č. 8

<b>ČSN ISO 10780</b>	Stacionární zdroje emisí – Měření rychlosti a průtoků plynů v potrubí
<b>ČSN EN 14789</b>	Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O <sub>2</sub> ) – Referenční metoda – Paramagnetická metoda
<b>ČSN EN 15058</b>	Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidu uhelnatého ( CO ) – Referenční metoda – Nedisperzní infračervená spektrometrie
<b>ČSN ISO 10396</b>	Stacionární zdroje emisí – Odběr vzorků pro automatizované stanovení koncentrací plyných složek
<b>ČSN ISO 10849</b>	Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku – Charakteristiky automatizovaných měřících metod
<b>ČSN EN 14790</b>	Stacionární zdroje emisí – Stanovení vodní páry
<b>Vyhláška 415/2012 Sb.</b>	o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
<b>Zákon č. 201/12 Sb.</b>	Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění
<b>Průručka kvality Ekologických laboratoří EMPLA</b>	

## 7. POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY

**Tabulka č. 9**

<i>značka</i>	<i>veličina</i>	<i>jednotka</i>
$\Delta p$	Tlakový rozdíl	Pa
$p_a$	Atmosferický tlak	Pa
<b>T</b>	Teplota	°C
$T_a$	Teplota okolí	°C
$t_r$	Teplota rosného bodu	°C
<b>f</b>	Fiktivní vlhkost	g/m <sup>3</sup>
<b>pm</b>	Podmínky měření	-
<b>np</b>	Normální podmínky (101325 Pa, 0 °C)	-
<b>npsp</b>	Normální podmínky (101325 Pa, 0 °C), suchý plyn	-
<b>npsp%O<sub>2</sub></b>	Normální podmínky (101325 Pa, 0 °C), suchý plyn, % O <sub>2</sub>	-
<b>d</b>	Rozměr potrubí	m
<b>A</b>	Plocha potrubí	m <sup>2</sup>
<b>v</b>	Rychlost proudění plynu	m/s
<b>V</b>	Průtočné množství vzdušiny	m <sup>3</sup> /h
<b>M</b>	Hmotnostní tok	g/hod.
<b>E</b>	Měrná výrobní emise	g/m <sup>3</sup>
<b>C</b>	Hmotnostní koncentrace	mg/m <sup>3</sup>
<b>NO</b>	Oxid dusnatý	-
<b>NO<sub>x</sub></b>	Oxidy dusíku jako NO <sub>2</sub>	-
<b>NO<sub>2</sub></b>	Oxid dusičitý	-
<b>CO</b>	Oxid uhelnatý	-
<b>O<sub>2</sub></b>	Kyslík	-

## 8. TABULKY A PŘÍLOHY

### 8.1. NAMĚŘENÉ HODNOTY

**Tabulka č. 10 – výduch KJ 4 - naměřené koncentrace plynných škodlivin**

	<i>O<sub>2</sub></i> [%]	<i>CO</i> [mg/m <sup>3</sup> ]	<i>NO</i> [mg/m <sup>3</sup> ]
<b>10:00</b>	9,8	327	162
<b>10:15</b>	9,8	332	179
<b>10:30</b>	9,9	329	171
<b>průměr:</b>	<b>9,8</b>	<b>329</b>	<b>171</b>

Uvedené hodnoty platí pro normální podmínky:

teplota 0 °C  
tlak 101325 Pa  
suchý plyn

## 8.2. PŘEPOČTENÉ HODNOTY

**Tabulka č. 11 – výduch KJ 4 - přepočtené koncentrace plynných škodlivin**

	<i>O<sub>2</sub></i> [%]	<i>CO</i> [mg/m <sup>3</sup> ]	<i>NO<sub>x</sub></i> [mg/m <sup>3</sup> ]
<b>10:00</b>	9,8	467	355
<b>10:15</b>	9,8	474	392
<b>10:30</b>	9,9	474	378
<b>průměr:</b>	<b>9,8</b>	<b>472</b>	<b>375</b>

Uvedené hodnoty platí pro standardní podmínky:

tlak 101325 Pa  
teplota 0 °C  
5% O<sub>2</sub>  
suchý plyn  
NO<sub>x</sub> - oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý

### 8.2.1. Přepočtené koncentrace emisí, hmotnostní tok a měrná výrobní emise

**Tabulka č. 12 – kogenerační jednotka 4**

<i>měřicí</i>	<i>měřená</i>	<i>průměrná</i>	<i>hmotnostní</i>	<i>měrná výrobní</i>
---------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------------

<i>místo</i>	<i>škodlivina</i>	<i>koncentrace C [mg/m<sup>3</sup>]</i>	<i>tok M [g/hod.]</i>	<i>emise E [g/m<sup>3</sup>]</i>
<b>KJ 4</b>	<b>CO</b>	<b>472</b>	532,89	1,94
	<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>375</b>	423,38	1,54

Uvedené hodnoty koncentrací platí pro standardní podmínky:

tlak 101325 Pa

teplota 0 °C

suchý plyn

obsah kyslíku 5 %

NO<sub>x</sub> – oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý.

### 8.3. GRAFICKÝ ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT

Graf č. 1 – naměřené koncentrace – KJ 4

